


REZ :

zelený pás - neplodné

miestna komunikácia a spevnené plochy

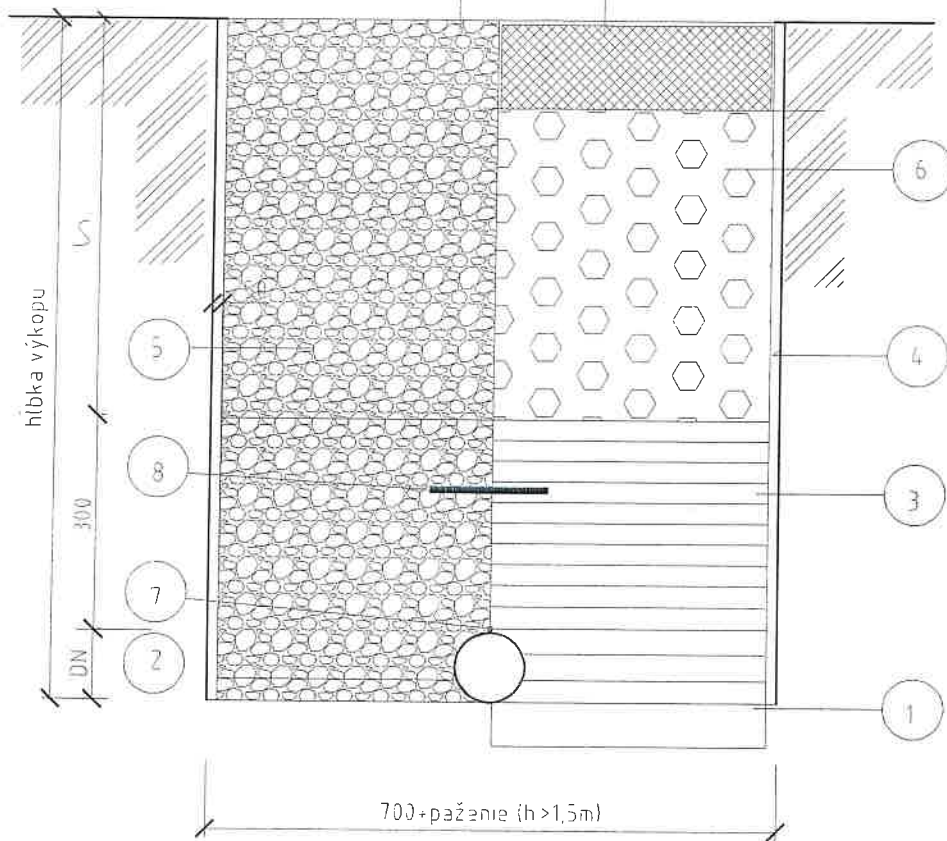

Číslo výkresu: 29.12.2020

LEGENDA :

- 1 Upravené dno ryhy resp. pieskové lôžko 0,1 m v komunikácii
- 2 Potrubie HDPE PE100 RC SafeTech SDR17 - pre bezlôžkové uloženie
- 3 Príložené paženie - v prípade hĺbky výkopu viac ako 1,3 m
- 4 Zásyp ryhy výkopkom
- 5 Zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenou po vrstvách 300 mm
- 6 Izolovaný identifikačný vodič Cu min 6 mm<sup>2</sup>
- 7 Výstražná fólia



VYPRACOVAL ING. ZVADA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. ZVADA	Ing. VLADIMÍR ZVADA aut.ing. Pod vinicami 8976/9 080 01 PREŠOV MT 0904307785 E-mail: vzvada@gmail.com	
INVESTOR: OBEC ĎURKOV	KU ĎURKOV - č.p. 865/1 KN-C	NAZOV ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU V OBCI ĎURKOV	DÁTUM 07 2019
ČASŤ: PD PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ PÔVOLENIE	DIEL: VODOVOD	FORMÁT 1 x A4	FORMÁT 1 x A4
OBJEKT: SO 01 - VEREJNÝ VODOVOD		ARCH. Č. 18/19/DSP	ÚČEL PD ÚR A SP
OBJAŤ: ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE		MIERKA 1 -	PRIL. Č. 1.6