


VODOVODNÉ POTRUBIE "3-2-1"

HDPE PE100 RC SafeTech SDR17

DN/OD 110x6,6-335m

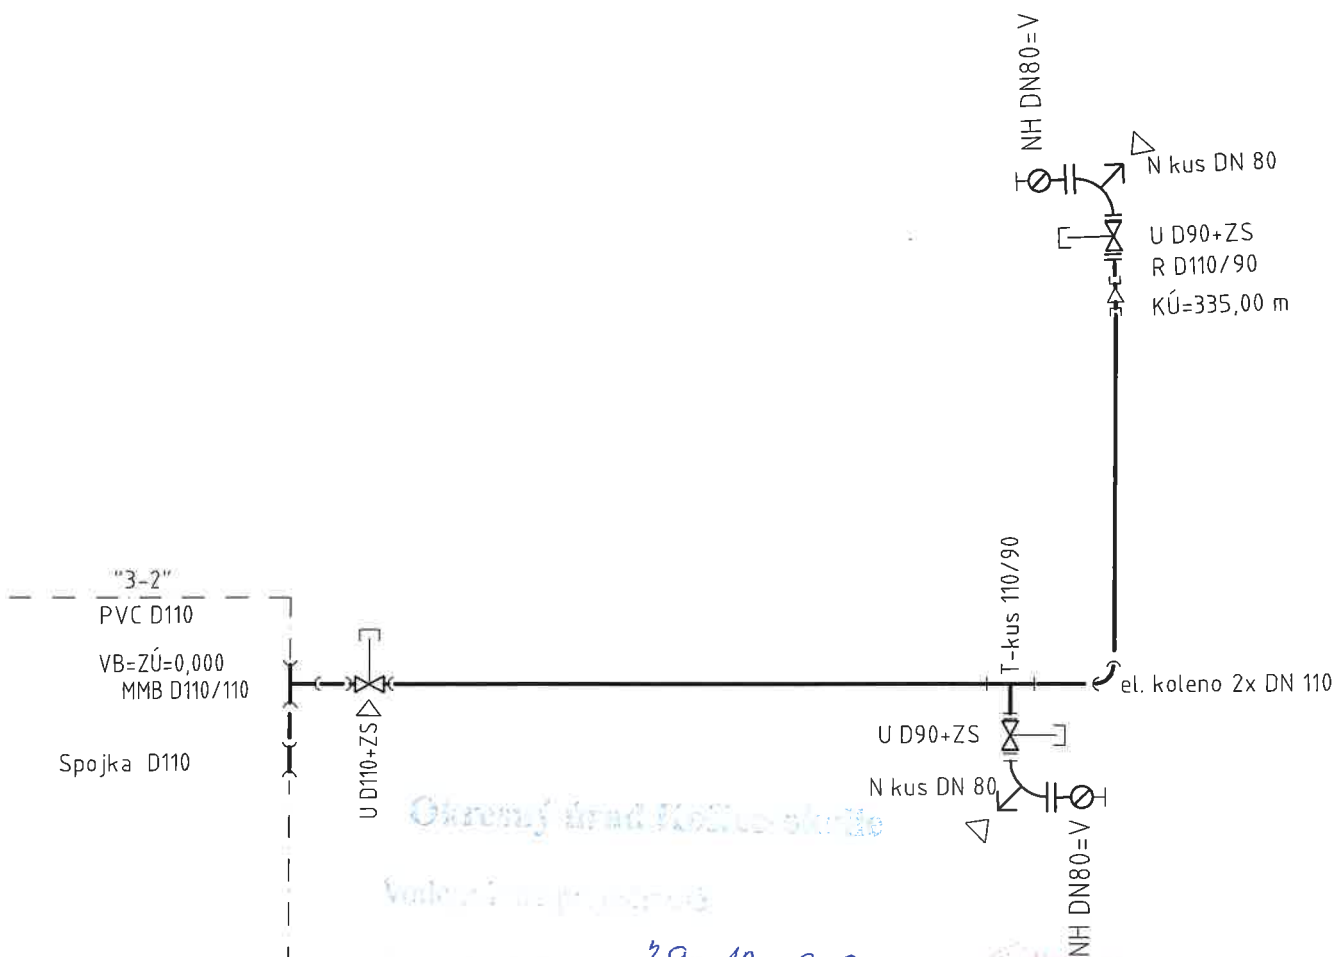

VYPRACOVAL: ING. ZVADA	ZODPODVENÝ PROJEKTANT: ING. ZVADA	Ing. VLADIMÍR ZVADA aut.ing. Pod vinicami 8976/9 080 01 PREŠOV MT: 0904307785 E-mail: vzvada@gmail.com	
INVESTOR: OBEC ĎURKOV	KÚ: ĎURKOV - č.p. 865/1 KN-C	DÁTUM: 07 2019	FORMÁT: 1 x A4
NÁZOV: ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU V OBCI ĎURKOV	DIEL: VODOVOD	ARCH. Č.: 18/19/DSP	ÚČEL: PD ÚR A SP
ČASŤ: PD PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE	OBJEKT: SO 01 - VEREJNÝ VODOVOD	MIERKA: 1:-	PRÍL. Č.: 1.5
OBSAH: MONTÁŽNA SCHÉMA			